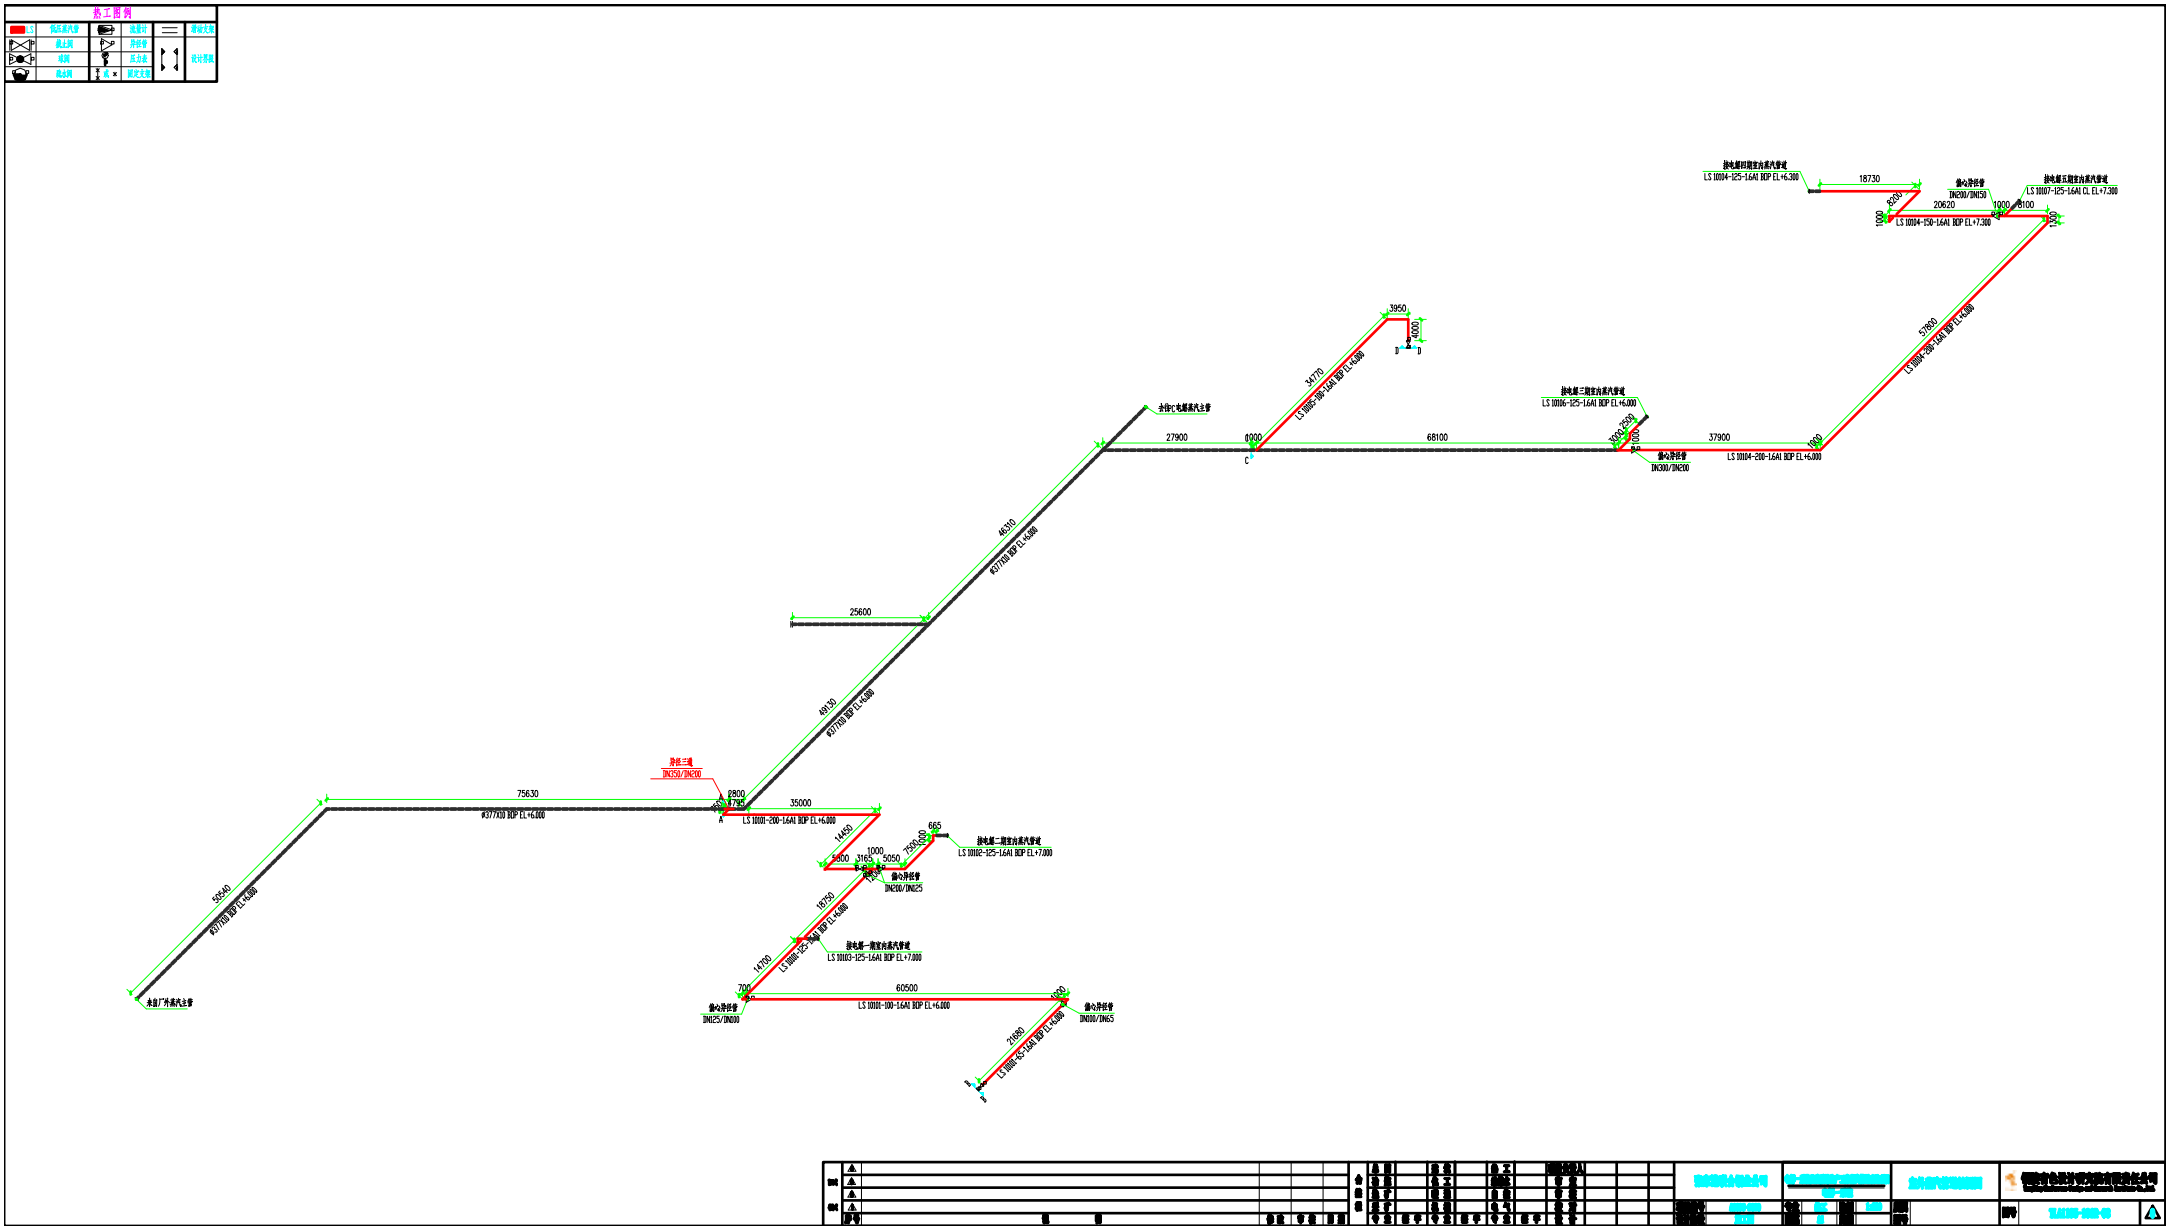
热工图例
去自仁电厂蒸汽主管
去自厂外蒸汽主管
25600
Φ377X10 20# EL+6.000
46310
Φ377X10 20# EL+6.000
48130
Φ377X10 20# EL+6.000
75630
Φ377X10 20# EL+6.000
59540
Φ377X10 20# EL+6.000
排污三组
DN250/DN200
2800
35000
LS 10001-200-1.6A1 20# EL+6.000
14450
3800
3165
1000
5050
7950
1000
665
排电厂二期定向蒸汽管道
LS 10002-125-1.6A1 20# EL+7.000
偏心异径管
DN200/DN25
18750
排电厂一期定向蒸汽管道
LS 10003-125-1.6A1 20# EL+7.000
14700
700
60500
LS 10101-100-1.6A1 20# EL+6.000
偏心异径管
DN25/DN200
偏心异径管
DN100/DN65
20380
LS 10005-65-1.6A1 20# EL+6.000
27900
0000
C
68100
3950
4000
D
D
34770
LS 10005-100-1.6A1 20# EL+6.000
排电厂三期定向蒸汽管道
LS 10006-125-1.6A1 20# EL+6.000
3000
2500
1000
偏心异径管
DN300/DN200
37900
1000
LS 10004-200-1.6A1 20# EL+6.000
57800
LS 10004-200-1.6A1 20# EL+6.000
排电厂四期定向蒸汽管道
LS 10004-125-1.6A1 20# EL+6.300
18730
8500
1000
偏心异径管
DN200/DN150
20620
1000
LS 10004-150-1.6A1 20# EL+7.300
1000
8100
排电厂五期定向蒸汽管道
LS 10007-125-1.6A1 CL EL+7.300
1000